








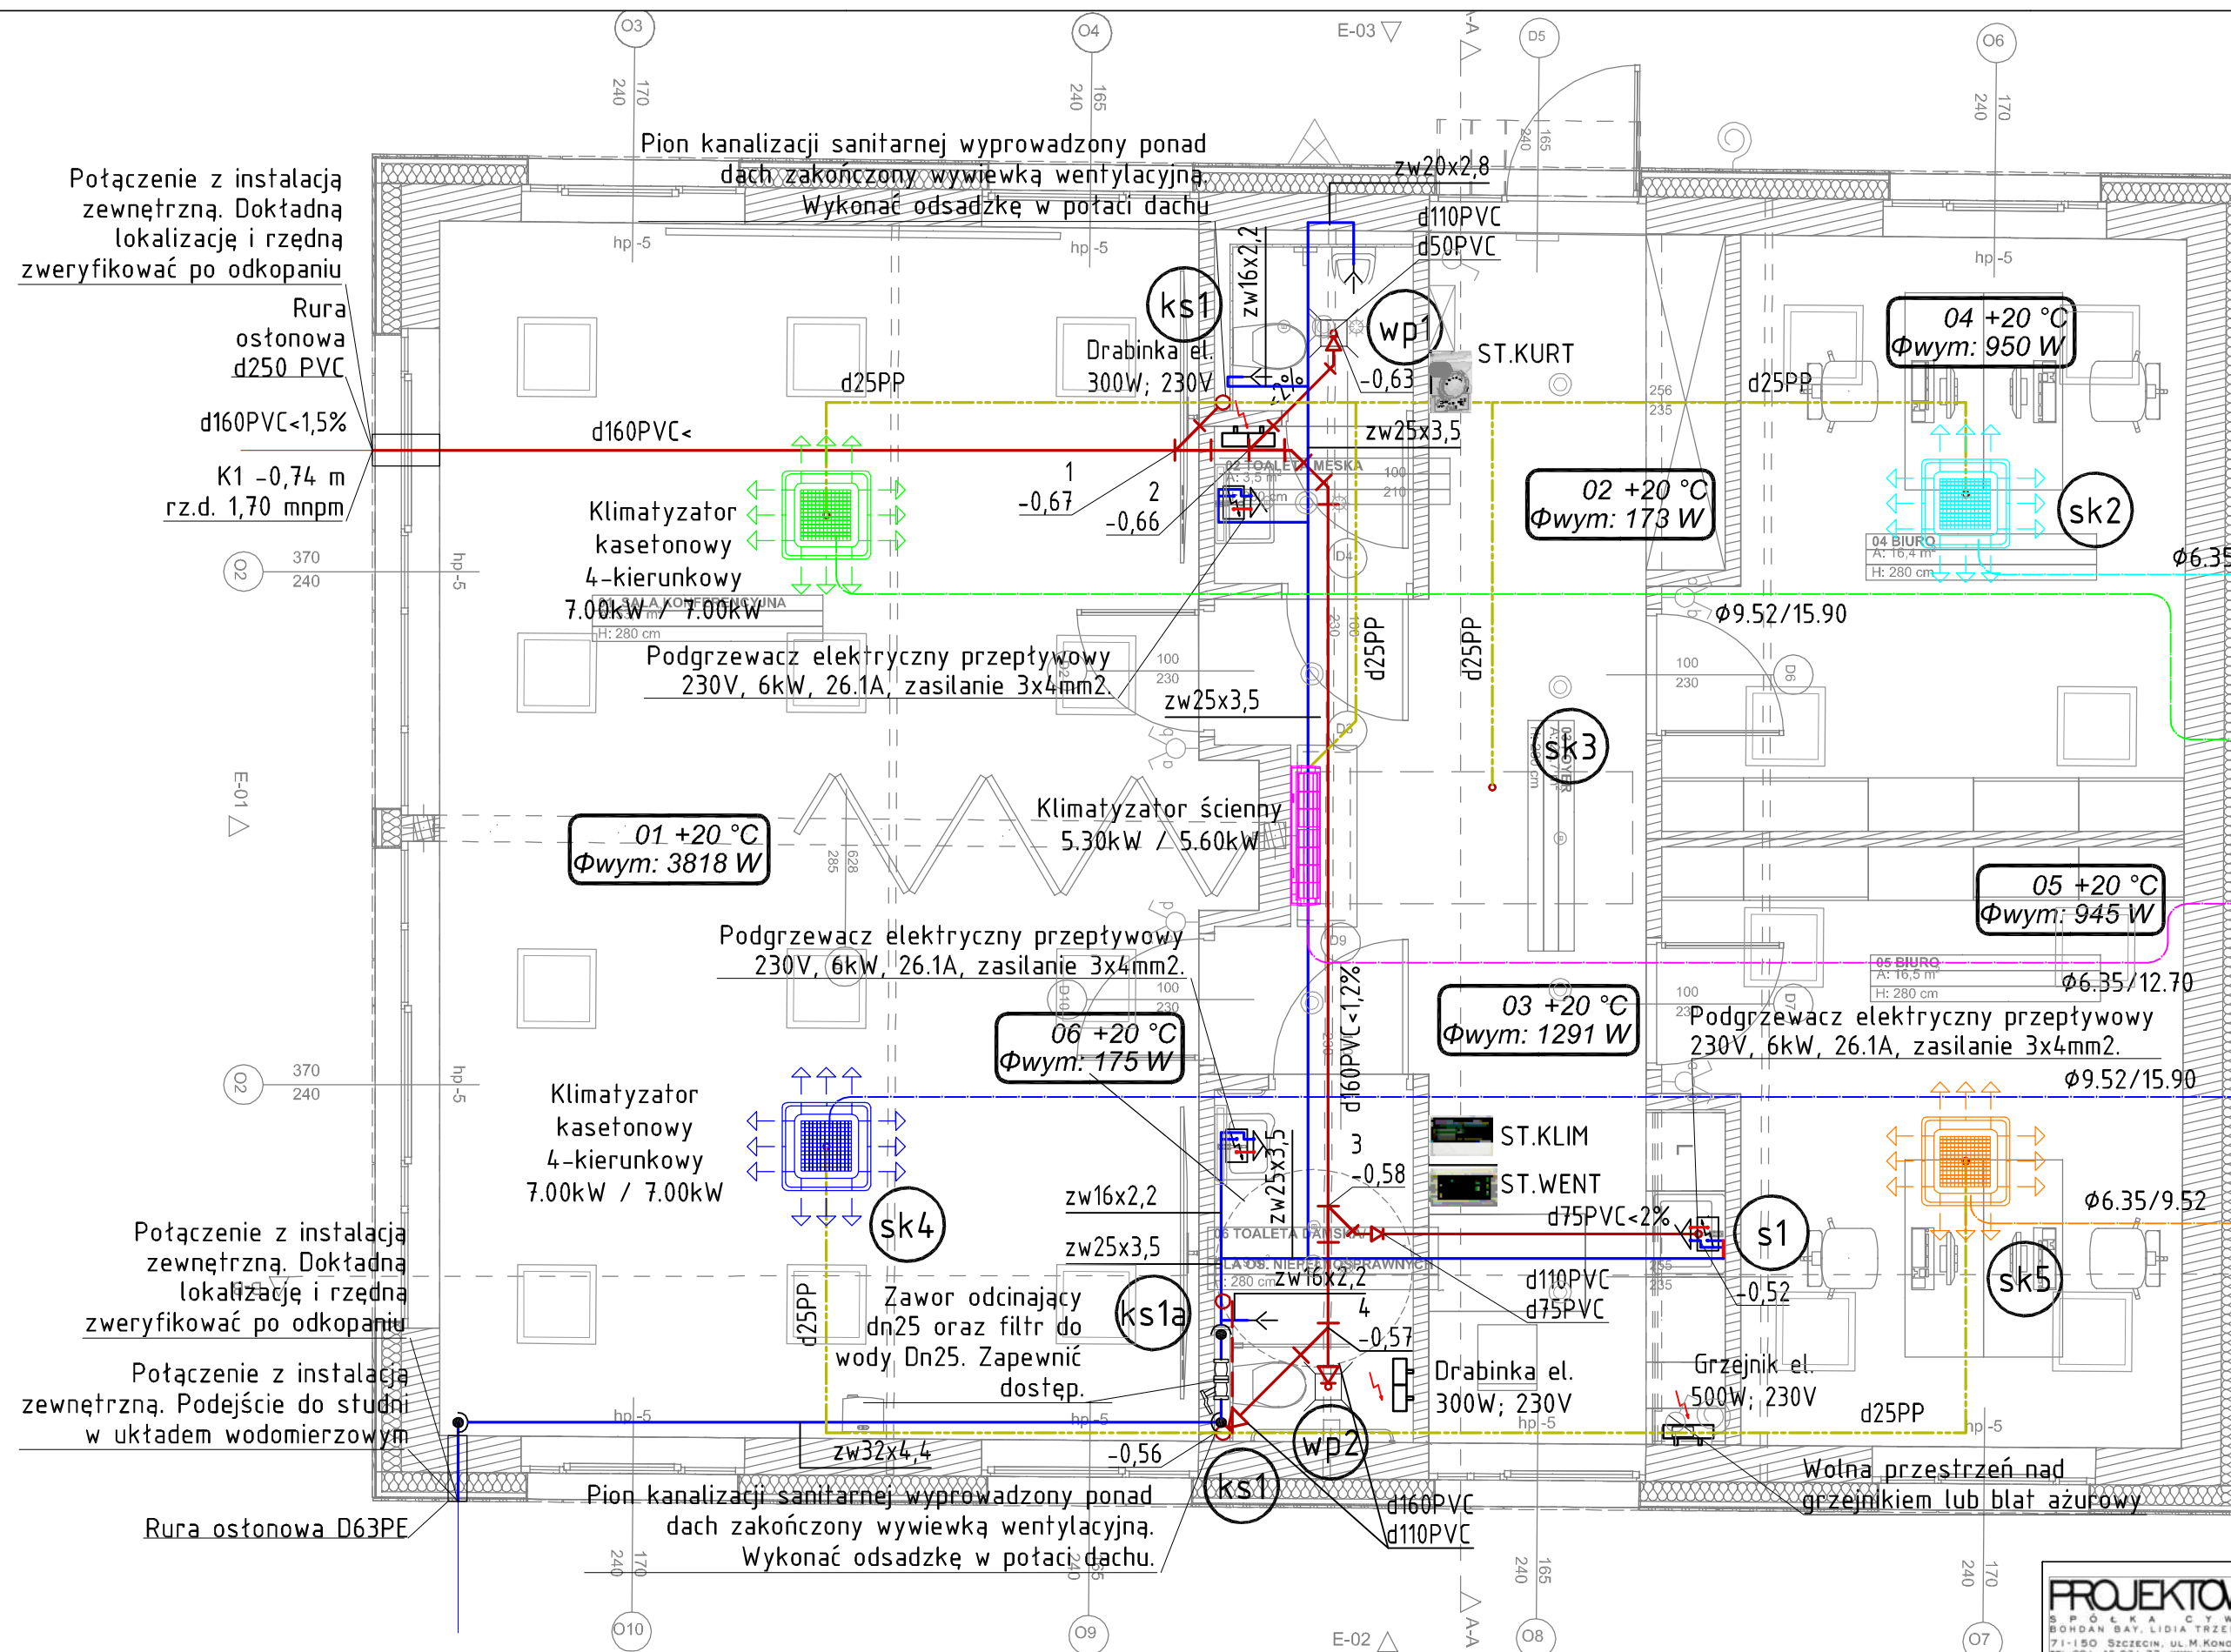


RZUT PRZYZIEMIA. INSTALACJA WOD-KAN, CO I KLIMATYZACJI



- | OZNACZENIA INSTALACJI: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | KANALIZACJA SANITARNA |
|  | INSTALACJA WODY ZIMNEJ |
|  | INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ |
|  | INSTALACJA SKROPLINY |
|  | INSTALACJI CHŁODU DLA KLIMATYZACJI 01_1 |
|  | INSTALACJI CHŁODU DLA KLIMATYZACJI 05 |
|  | INSTALACJI CHŁODU DLA KLIMATYZACJI 03 |
|  | INSTALACJI CHŁODU DLA KLIMATYZACJI 01_2 |
|  | INSTALACJI CHŁODU DLA KLIMATYZACJI 04 |
| ST.KLIM | STEROWNIK CENTRALNY UKŁADÓW KLIMATYZACJI |
| ST.KURT | STEROWNIK KURTNY POWIETRZA |
| ST.WENT | STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ |

212 +20 °C
 Φ_{wym} : 2586 W

NR POM. TEMP.
STRATA CIEPŁA

UWAGA:

- Do sterownika klimatyzacji ST.KLIM doprowadzić przewody ze wszystkich klimatyzatorów.
- Zagłębienia podano w stosunku do poziomu $\pm 0,00=2,44$ mnpm budynku.
- Instalację skropliny włączyć do pionów poprzez syfon.

<div><div>PROJEKTOWNIA</div><div>S P Ó Ł K A C Y W I Ł N A</div><div>BOHDAN BAY, LIDIA TRZEBIATOWSKA</div><div>71-150 SZCZECIN, UL. M. KRONIKIEWICZ 8/2</div><div>TEL. 091 48 66 1 77 WWW.ARCHITEKCI.SZCZECIN.PL</div></div>	inwestor	GMINA MIASTO SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN		branża
	obiekt, adres	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY (DZ. NR 12/7 I 12/20, OBRĘB 1084, ŚRÓDMIEŚCIE 84)		S
				skala
	faza projektu	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		1:50
	treść rysunku	RZUT PRZYZIEMI. INSTALACJE WOD-KAN, CO I KLIMATYZACJI		data
		imię i nazwisko	podpis	styczeń 2018
projektant	mgr inż. ŁUKASZ ŁUKIN upr. ZAP/0102/PWOS/12		nr rysunku	
sprawdzający	mgr inż. KAROLINA ADAMOWICZ-LYKO upr. ZAP/0051/PWBS/17		S-01	